

A01.000	Brenner	D12.503	Anschluss für Entwässerung Abgaskondensat
D03.000	Abgasanschlussstutzen	D13.001	Speisewasserabsperrramatur
D03.002	Abgaskammer	D13.002	Speisewasserrückschlagarmatur
D04.007	Wendekammertür	D14.001	Druckanzeiger (mit Prüffunktion)
D05.001	Revisionsöffnung wasserseitig	D14.002	Druckbegrenzer
D05.002	Revisionsöffnung abgasseitig	D14.005	Absperrramatur
D05.005	Flammenschauloch	D14.013	Druckmessumformer
D06.000	Grundrahmen	D15.001	Niveauanzeiger 1
D06.002	Hebeöse		Niveauanzeiger 2 Option
D07.000	Wartungsbühne Option	D15.003	Niveaumessumformer
D08.000	Überdruckabsicherungsarmatur 1	D15.006	Niveaubegrenzer
	Überdruckabsicherungsarmatur 2 Option	D16.002	Absalzabsperrramatur Option
D09.000	Dampfabsperrramatur	D16.005	Absalzregelarmatur Option
D12.001	Abllassabsperrramatur	D16.006	Leitfähigkeitsmessumformer Option
D12.002	Abschlamm schnellschlussarmatur	D19.001	Entlüftungsabsperrramatur Option

Symbolerklärung.



Hebezeuge dürfen nur an den gekennzeichneten Stellen angeschlagen werden



Warnung vor heißer Oberfläche z. B. unisolierte Armatur

UNIVERSAL Hochdruck - Dampfkessel UL-S


in Dreizug-Flammrohr-Rauchrohrtechnik

Projektnummer: 116683/1.39

Auftragsnummer: 21066752-39

DA012

Druckdatum: 05.11.2007

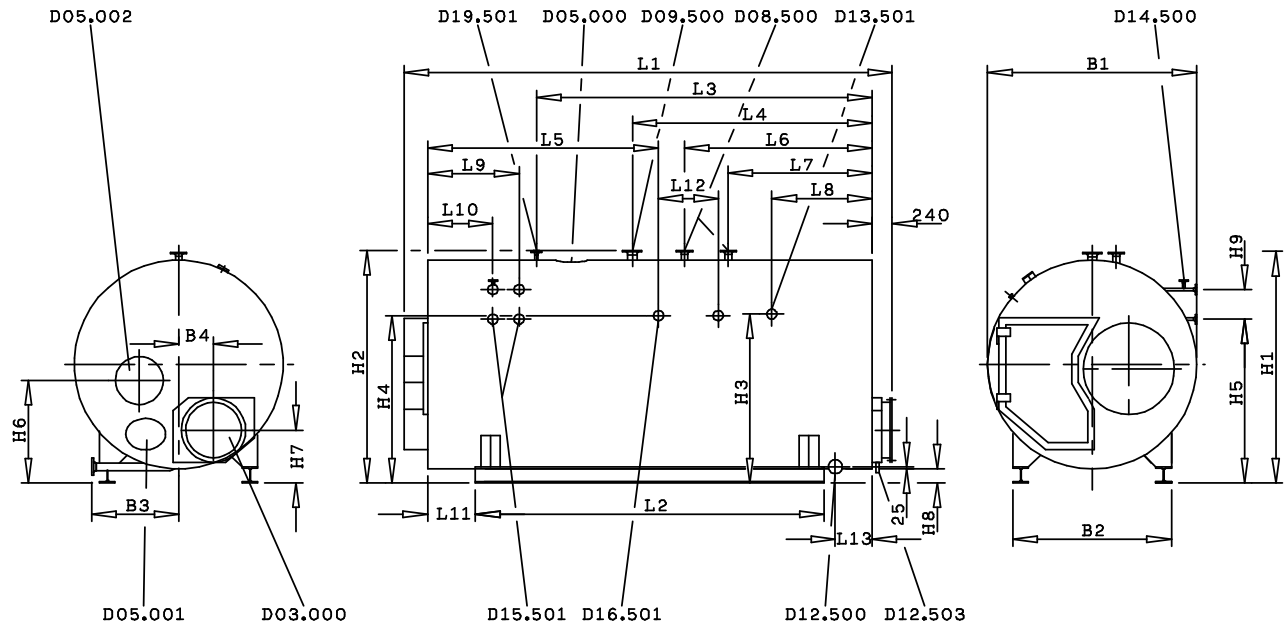

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| D03.000 | Abgasanschlussstutzen | D12.503 | Anschluss für Entwässerung Abgaskondensat |
| D05.000 | Revisionsöffnung dampfseitig | D13.501 | Anschluss für Speisewasserabsperrramatur |
| D05.001 | Revisionsöffnung wasserseitig | D14.500 | Anschluss für Manostatbalken |
| D05.002 | Revisionsöffnung abgasseitig | D15.501 | Anschluss für Niveauanzeiger 1 |
| D08.500 | Anschluss für Überdruckabsicherungsarmatur 1 | | Anschluss für Niveauanzeiger 2 Option |
| | Anschluss für Überdruckabsicherungsarmatur 2 Option | D16.501 | Anschluss für Absalzabsperrramatur |
| D09.500 | Anschluss für Dampfabsperrramatur | D19.501 | Anschluss für Entlüftungsabsperrramatur Option |
| D12.500 | Anschluss für Ablass | | |